


北宇和高等学校 平面図

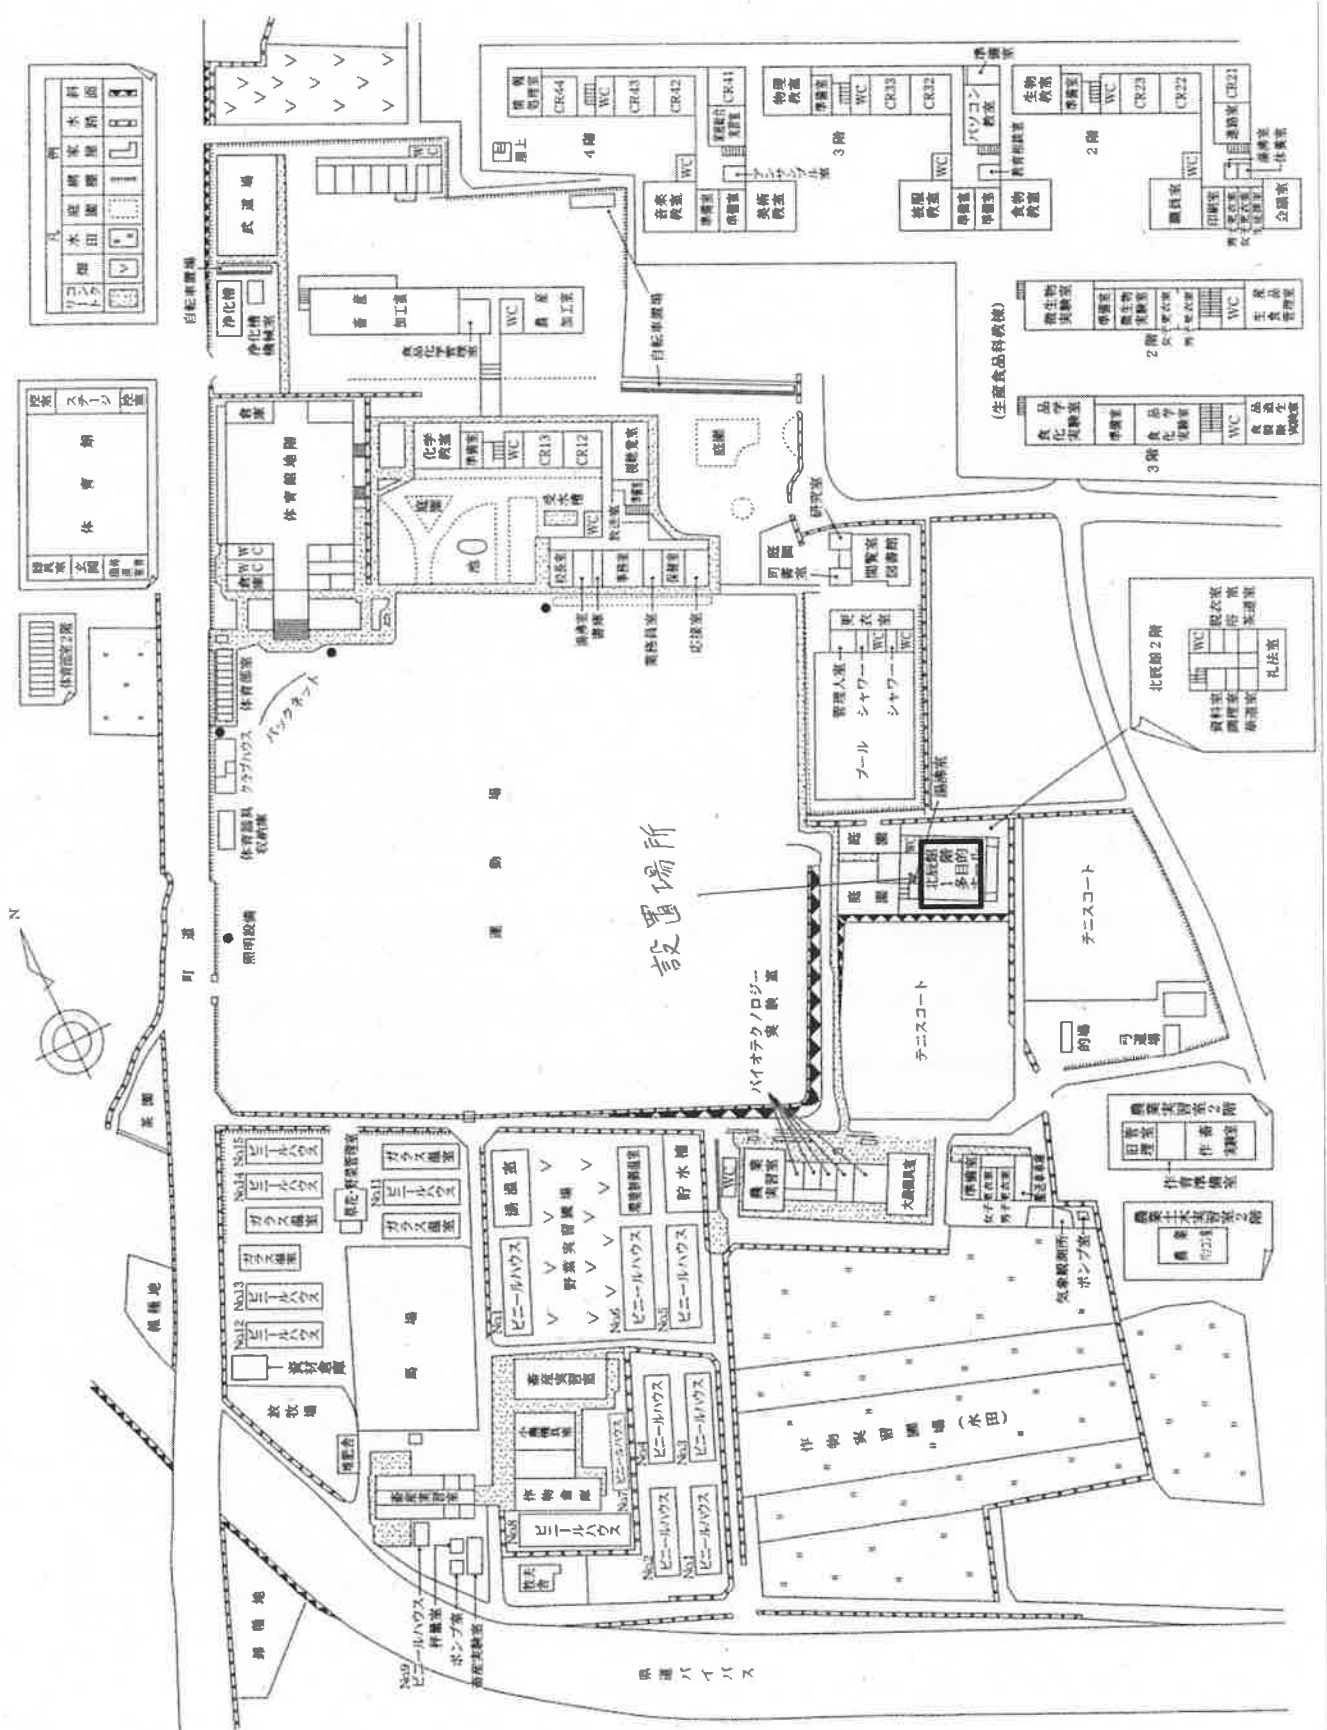

X1 X2 X3 X4 X5

機器表

記号	名称	仕	様	数量
AC-1	天井外機空調エアコン	PLHX-200BKH 容量 20,000kcal/h 電圧 200V (相) 13.45kwh		2

注 1. 専用外機標準設置工事及び配管工事を含む。外機標準設置工事は、SUS 304ステンレス。
 2. 正圧は標準用圧22mmZV-7 (標準仕様) とした。取付位置は打合せの上。

